



Surabaya, 07 Desember 2021

Nomor : 039/RSMU/IPSRS/XII/2021
Lampiran : 2
Perihal : Modifikasi Pintu CSSD akses Sterilisator baru.

Yth. Direktur Rumah Sakit Mata Undaan
Surabaya

Dengan hormat,

Dalam rangka persiapan untuk akses pemasangan mesin Sterilisator baru dengan kapasitas 300 liter sebagai pengganti mesin Sterilisator Gettinge yang rusak, dan mengingat bahwa dimensi mesin Sterilisator baru lebih besar maka dengan ini kami Plt. Ka IPSRS mengajukan rincian desain dan biaya modifikasi pintu CSSD.

Desain pintu dan jalur akses telah di diskusikan antara IPSRS, Ka. Kamar Operasi dan Vendor mesin sterilisator. Mengingat rencana kedatangan mesin baru di perkirakan minggu akhir bulan Desember 2021 maka pekerjaan modifikasi pintu ini harus segera dilaksanakan.


Besaran biaya untuk bahan dan jasa berdasarkan pengajuan pihak ketiga dan tharga terlampir adalah harga setelah negosiasi, waktu pengerjaan akan disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan lapangan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Sudarto
Plt Ka IPSRS RS. Mata Undaan

Kondisi eksisting

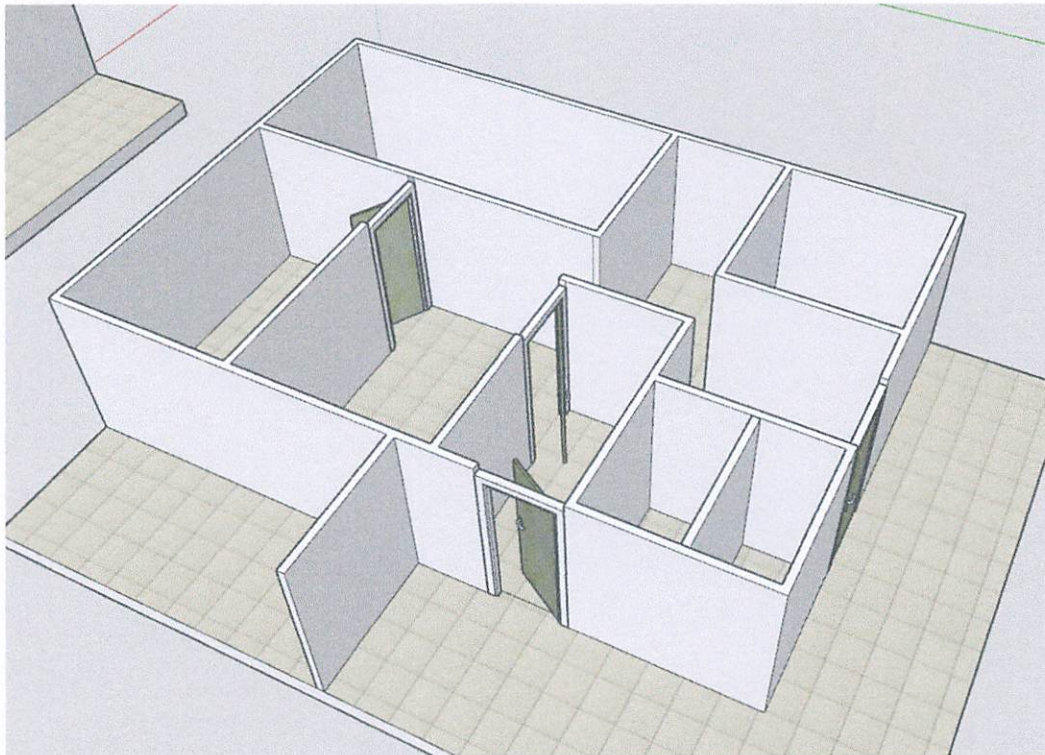



Rencana perubahan

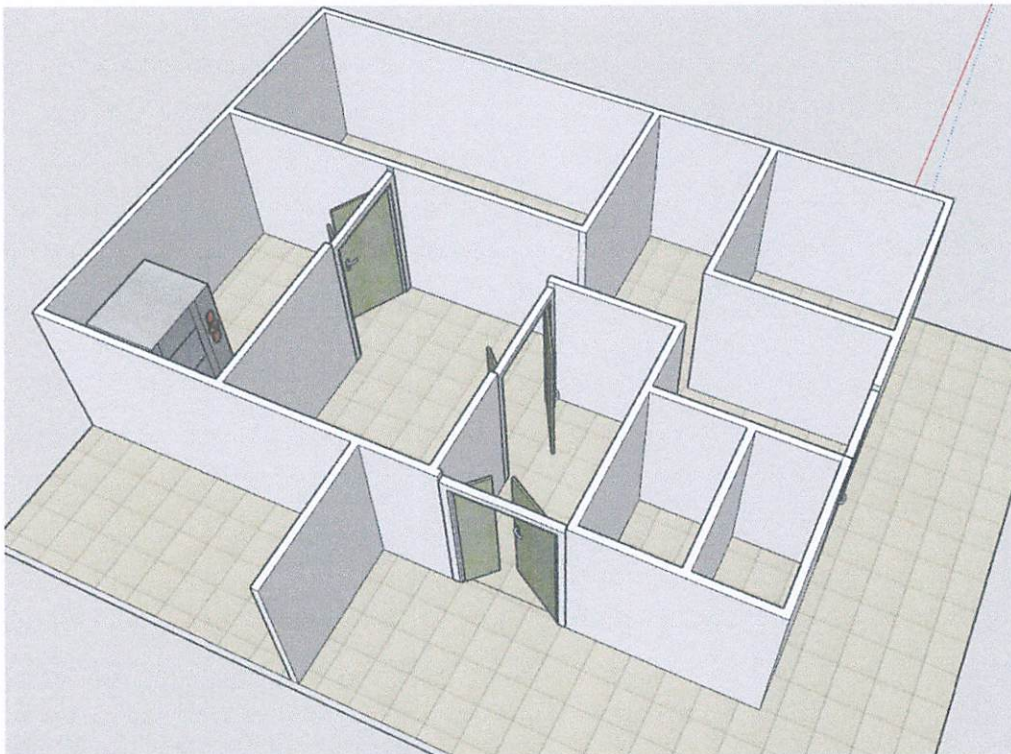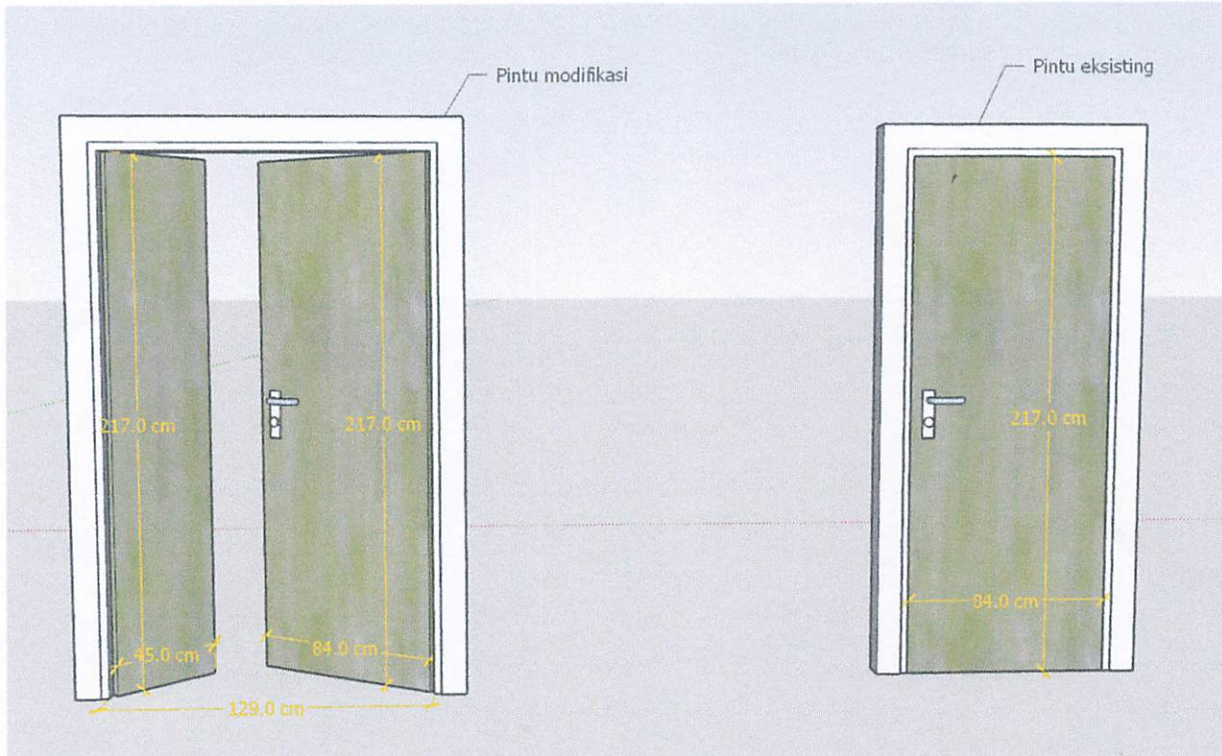

Biaya pekerjaan modifikasi pintu CSSD

No	Pekerjaan	Jumlah	Harga Satuan	Total
1	Bongkar pintu dan dinding	3,3meter	65,000	214,500
2	Benangan	3 pintu	250,000	750,000
3	Kusen tambahan	3 pintu	550,000	1,650,000
4	Setting pintu + Engsel&slot	5 pintu	650,000	1,950,000
5	Isolir area kerja dan pembe	Ls		1,200,000
6	Cat finishing	Ls		550,000
				6,314,500

Surabaya,07 Desember 2021

SUGIONO

Daun pintu tambahan (217x45x3.5cm)

No	Pekerjaan	Jumlah	Harga satuan	Total
1	Pembuatan pintu	3 Unit	700,000	2,100,000
	Rangka kayu			
	Finishing HPL			
	(217x45x3.5cm)			
				2,100,000

Surabaya,07 Desember 2021

TONI SUDJARWANTO